


# Projektierung von Personenaufzügen mit Triebwerksraum, in Gruppe angeordnet.

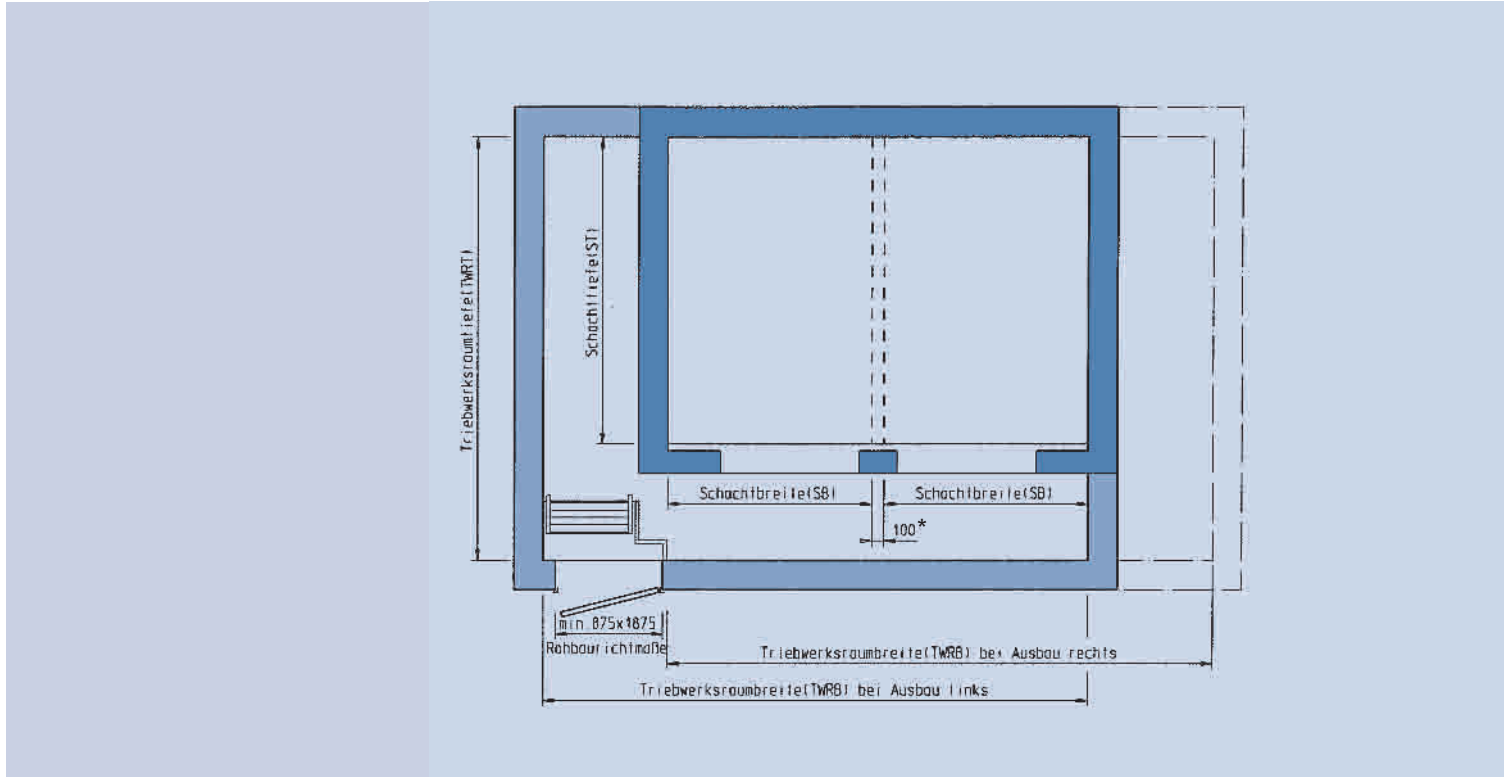

## Gemeinsamer Schacht:

Die **Mindest-Gesamtschachtbreite** ist gleich der Summe der Mindest-Schachtbreiten der Einzelschächte zuzüglich einer Konstruktionsbreite von jeweils 100 mm (\* bzw. 140 mm ab einer Nennlast von 1800 kg) zur Befestigung der Führungsschienen zwischen den Aufzugsfahrbahnen. Bitte beachten Sie die Vorschrift EN 81 [5.6] „Schutzmaßnahmen im Schacht“.

Die **Mindest-Schachttiefe** ist für jeden Teilschacht gleich der Abmessung für den Aufzug im Einzelschacht.

Die **Mindest-Schachtgrubentiefe** und die **Mindest-Schachtkopfhöhe** sind für den gemeinsamen Schacht nach dem Maximum der einzelnen Aufzüge zu dimensionieren.

Hinweis: Die Landesbauordnungen erlauben maximal drei Aufzüge in einem gemeinsamen Schacht. Empfehlenswert ist eine übersichtliche Anordnung von maximal vier Aufzugsanlagen nebeneinander.

Weitere allgemeine Hinweise und Daten zu Planung und Projektierung entnehmen Sie bitte unseren

**Planungshinweisen:**

- Personen- und Lastenaufzüge (9700 000 0961)
- Personenaufzüge ohne Triebwerksraum (9700 000 0962)

**Projektierungsunterlagen:**

- Personenaufzüge ohne Triebwerksraum, in Gruppe angeordnet (9700 000 0964)

Überreicht durch:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH**

Ein Unternehmen von ThyssenKrupp Elevator  
Bernhäuser Straße 45, 73765 Neuhausen a.d.F., Deutschland  
Telefon: +49 (0) 7158 12-0, Telefax: +49 (0) 7158 12-2585  
E-Mail: [info@tke-aufzuege-de.thyssenkrupp.com](mailto:info@tke-aufzuege-de.thyssenkrupp.com)  
Internet: [www.thyssenkrupp-aufzuege.de](http://www.thyssenkrupp-aufzuege.de)